


Einzelereignisprotokoll gemäß DIN 4150-3

Triaxiale MEMS-MQTT Messtechnik VSEW-MK4

Rhönhallenstraße 6

SCHWINGGESCHWINDIGKEIT

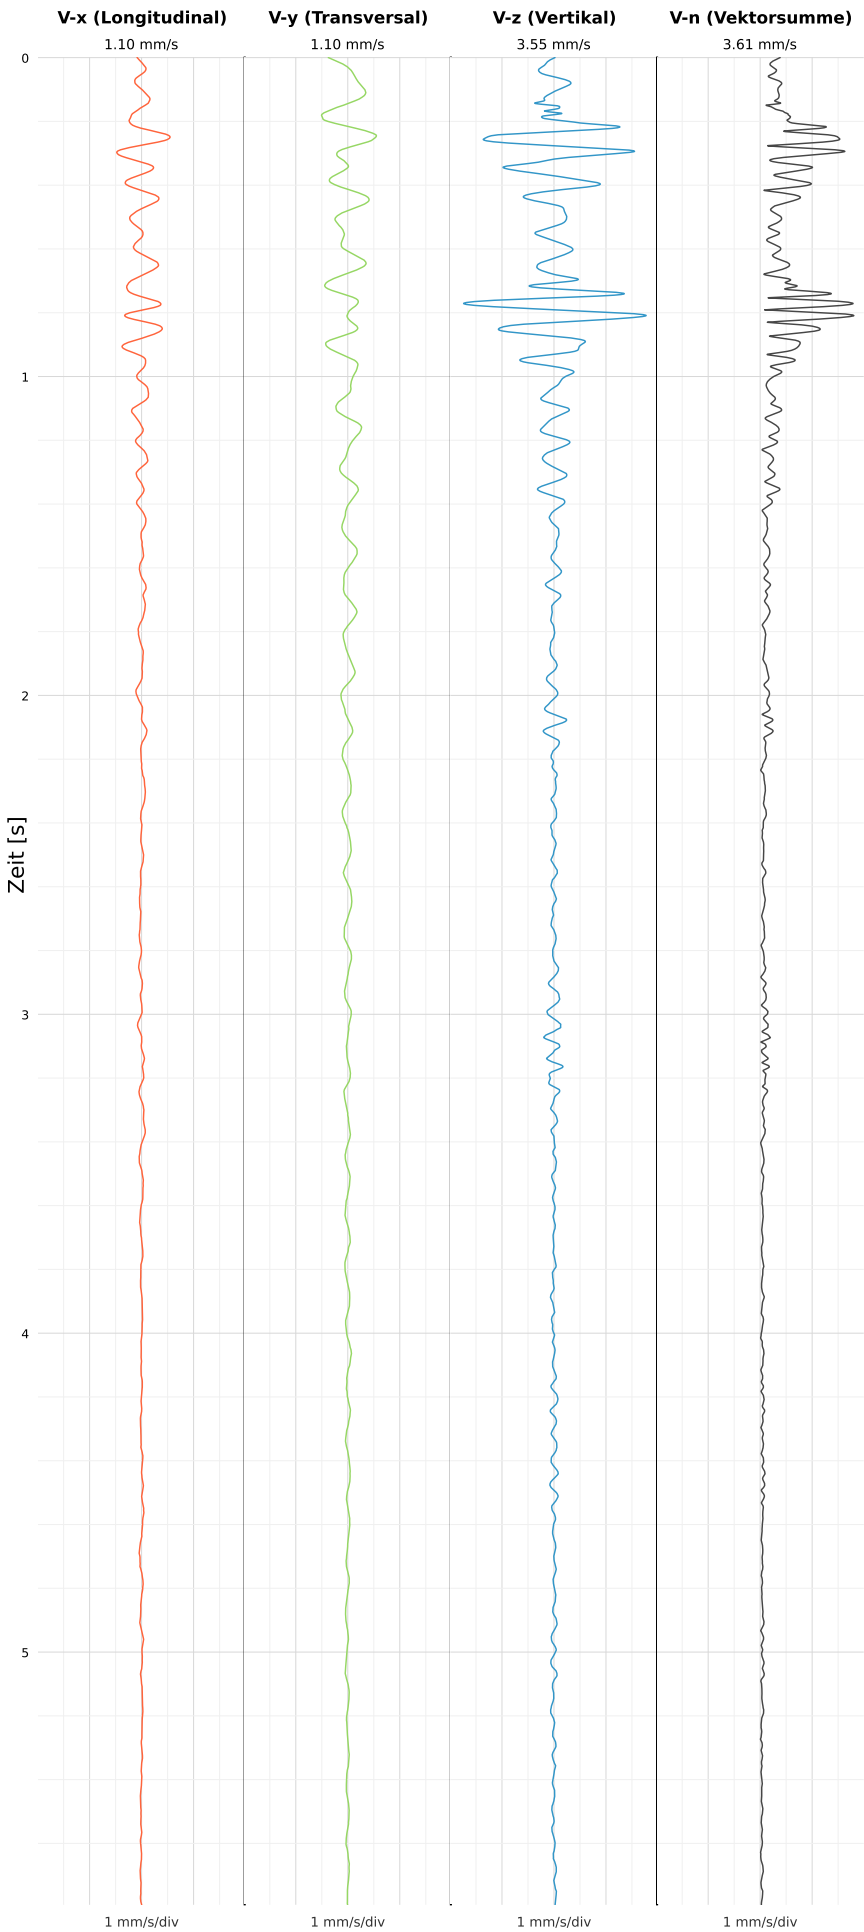


DATEI: 2434-08062026-134742_raw.csv

Aufzeichnungsdauer: 5.79 s | Abtastrate: 1000 Hz

Datum:	08.06.2026	
Zeit:	13:47:42	
Event-ID:	2434-08062026-134742	
Kalibrier Datum:	10.07.2025	
Spitzwerte		
V-x (Longitudinal)	V-y (Transversal)	V-z (Vertikal)
1.10 mm/s	1.10 mm/s	3.55 mm/s
9.8 Hz	5.5 Hz	9.8 Hz
21.94% von Limit	22.05% von Limit	70.91% von Limit
V-n (Vektorsumme): 3.61 mm/s		

SPEKTRALANALYSE - KOMPONENTEN FFT

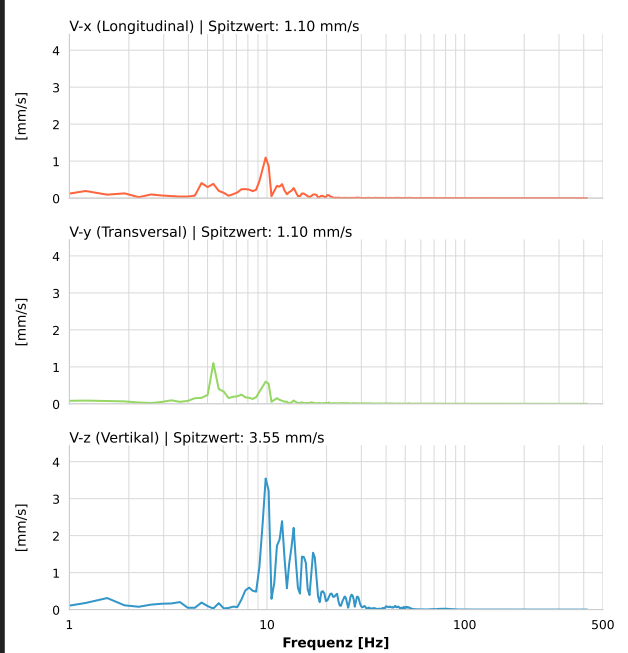

Kanal	Spitzwert	Spektrum 25%	Spektrum 50%	Spektrum 75%
X	1.10 mm/s	7.8 Hz	9.8 Hz	13.6 Hz
Y	1.10 mm/s	5.7 Hz	9.8 Hz	31.2 Hz
Z	3.55 mm/s	10.2 Hz	13.6 Hz	19.2 Hz

SPEKTRALANALYSE - FFT (DIN 4150-3)

